



# Handleiding voor aanvragers bij het invullen van de toestellenlijst

© AquaFlanders – gewijzigd op 1/7/2019  
De laatste versie van de handleiding kan je steeds terugvinden op  
[www.aquaflanders.be](http://www.aquaflanders.be)



## Doel van de toestellenlijst

Deze handleiding is geschreven voor aanvragers van een keuring huishoudelijke binneninstallatie. Bij het aanvragen van een keuring, is het verplicht om ook een ingevulde toestellenlijst ter beschikking te stellen van de keurder. Dit document is noodzakelijk om de keuring van de huishoudelijke binneninstallatie te kunnen uitvoeren. Dit document moet ingevuld worden voorafgaand aan de keuring. U vult de toestellenlijst zelf in of laat die invullen, afhankelijk van welke afspraken er gemaakt zijn. Dit document moet ondertekend worden door de aanvrager/klant en de keurder. We raden aan om dit document samen met het uitvoeringsplan en keuringsattest bij te houden.

## 1. Onderdelen toestellenlijst

### Naam aanvrager

In het blok 'naam aanvrager' moeten er volgende gegevens ingevuld worden van de aanvrager van de keuring:

- Naam van de aanvrager
- Adres van de aanvrager

### Gekeurde installatie

Indien het adres van de aanvrager en de gekeurde installatie niet identiek zijn, kan hier het adres van de gekeurde installatie ingevuld worden. Het invullen van de watermeternummer is enkel noodzakelijk als deze met zekerheid één op één gelinkt kan worden aan de wooneenheid.

### Tabel

- Kolom nummer toestel  
In deze kolom dient u de nummering te vermelden van de toestellen, overeenkomstig met de nummering op het uitvoeringsplan.
- Plaats in woning  
In deze kolom wordt de plaats in het huis vermeld waar het toestel zich bevindt, bv. keuken, badkamer, ...
- Beschrijving toestel, beveiliging, additief  
Hier vult u in om welk toestel het gaat (bv. kraan, WC, wasmachine, bad, ...). Indien er bij het toestel een extra beveiliging geplaatst werd (bv. EB klep op een handsproeier), dient u dit ook te vermelden. De installateur van uw installatie kan u hier zeker bij verder helpen. Ook beveiligingen (bv. centrale beveiliging, keerkleppen) dient u in deze kolom te vermelden. Tenslotte moeten ook eventueel aanwezig additieven in de installatie (bv. in de CV-kring) vermeld worden. Ook hier kan de installateur u zeker meer informatie bezorgen.
- Merk, type, referentie- of artikelnummers  
In de volgende 3 kolommen noteert u van elk toestel, elke beveiliging of elk additief respectievelijk het merk, het type en het referentie- of artikelnummer (van de fabrikant). In het geval van toestellen of beveiligingen kan u dit meestal terugvinden op de verpakking. Voor wat betreft de aanwezigheid van additieven, neemt u best contact op met uw installateur, hij weet of en welk additief er toegevoegd werd.
- Drinkwater / tweedecircuitwater  
In de laatste 2 kolommen dient u aan te duiden op welk water het toestel of de beveiliging aangesloten is. Met drinkwater wordt hier bedoeld alle water dat geleverd wordt door de drinkwatermaatschappij. Onder tweedecircuitwater wordt alle water van vreemde herkomst verstaan: dit kan regenwater zijn, grondwater, een bron of eigen gezuiverd afvalwater. Kortom al het water dat niet geleverd wordt door uw drinkwatermaatschappij. Voor de additieven dient u aan te duiden op welk water het toestel, dat een additief bevat, aangesloten is.

- Extra kolom voor de keurder  
In deze kolom kan de keurder voor zichzelf invullen welke beveiliging er aanwezig is, of het toestel Belgaqua gekeurd is, ...

### **Opmerkingen**


Links onderaan kunnen er eventuele opmerkingen vermeld worden.

### **Ondertekening**

De ondertekening gebeurt op het einde van het invullen van het document door de aanvrager/klant, voorafgegaan door 'gelezen en goedgekeurd' en de datum. Ook de keurder dient het document te ondertekenen.

## **2. Afkortingen en begrippenlijst**

Uitvoeringsplan	Het uitvoeringsplan is plan waarop alle waterleidingen van de binneninstallatie op aangeduid zijn.
Additief	Een stof die wordt toegevoegd aan de binneninstallatie.
Belgaqua	Belgaqua is de federatie die o.a. instaat voor de gelijkvormigheidscontrole (conformiteitscontrole) van toestellen die aangesloten zijn om het waterdistributienet en van terugslagbeveiligingen. Op de website van Belgaqua kan iedereen de lijsten raadplegen met goedgekeurde toestellen.

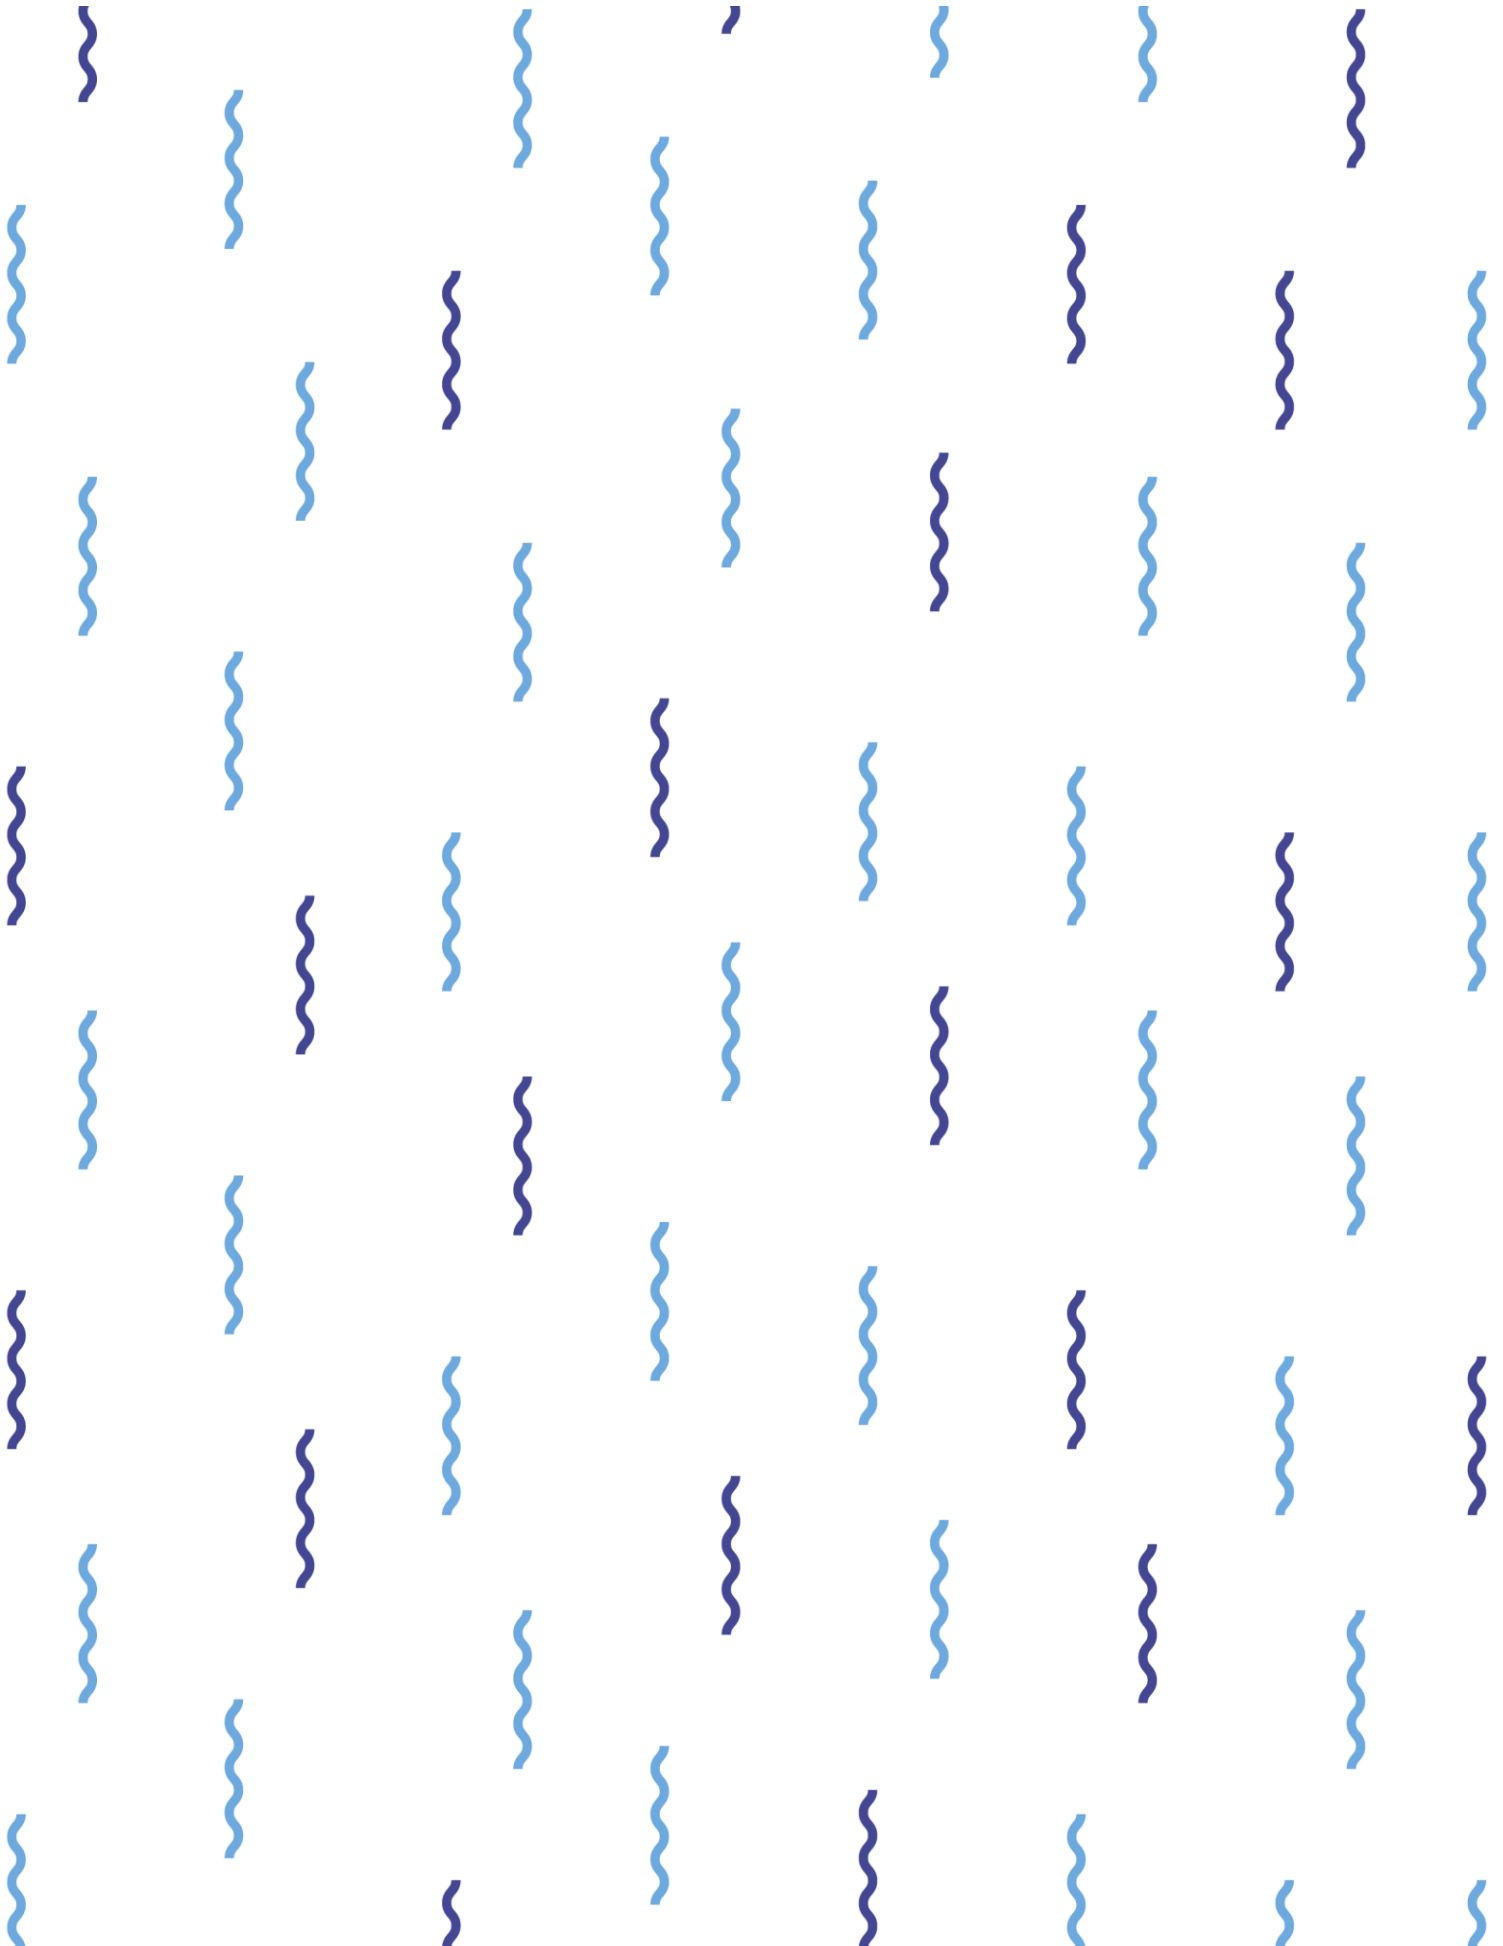

## TOESTELLENLIJST

**NAAM AANVRAGER:** ..... **GEKEURDE INSTALLATIE:** .....  
 .....  
 .....

**Toegewezen meternummer (indien aanwezig en één op één te linken) :** .....

NUMMER TOESTEL <small>zie grondplan</small>	PLAATS IN WONING	BESCHRIJVING TOESTEL / BEVEILIGING / ADDITIEF <small>apart geplaatste beveiliging vermelden</small>	MERK	TYPE	REFERENTIENUMMER of ARTIKELNUMMER TOESTEL	DRINK WATER	TWEEDE CIRCUIT WATER	KEURDER
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								

Voor alle (meng)kranen met handspoeier dient het referentienummer of artikelnummer van de fabrikant vermeld te worden. Indien dit niet gekend is dient een aparte beveiliging (EB) op de flexibel of op de koud- en warmwatertoevoer aanwezig te zijn.

Vergeet niet als er additieven zijn, deze te vermelden op de toestellenlijst ( bvb. in de CV-installatie)

**OPMERKINGEN:**

Handtekening klant/titularis/aangestelde:

Handtekening keurder:

Datum:

NUMMER TOESTEL <small>zie grondplan</small>	PLAATS IN WONING	BESCHRIJVING TOESTEL / BEVEILIGING / ADDITIEF <small>apart geplaatse beveiliging vermelden</small>	MERK	TYPE	REFERENTIENUMMER of ARTIKELNUMMER TOESTEL	DRINK WATER	TWEEDE CIRCUIT WATER	KEURDER
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								
31.								
32.								
33.								
34.								
35.								
36.								
37.								
38.								
39.								
40.								
41.								
42.								

Voor alle (meng)kranen met handspoeier dient het referentienummer of artikelnummer van de fabrikant vermeld te worden. Indien dit niet gekend is dient een aparte beveiliging (EB) op de flexibel of op de koud- en warmwatertoevoer aanwezig te zijn.

Vergeet niet als er additieven zijn, deze te vermelden op de toestellenlijst ( bvb. in de CV-installatie)

**OPMERKINGEN:**

Handtekening klant/titularis/aangestelde:

Handtekening keurder:

Datum: